

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
 haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Schemazeichnung der Fundamente

Umbau einer 110-/220-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Mast 11 und Mast 14N

110-/220-kV-Hochspannungsfreileitung UW Kraftwerk - UW Bischofsheim


Hinweis:			
Stand:	10.10.2018	Verfasser:	Antragsteller:
Inhalt	Seiten 1 - 2	SPIE SAG GmbH GB S GG CeGIT Luxemburger Straße 162 54294 Trier	Mainzer Netze GmbH TFM 12 Rheinallee 41 55118 Mainz
		 Trier, i.A. F. Bender	  Mainz, .. i.A. K. Vogel

110/220-kV-Ltg. UW Kraftwerk - UW Bischofsheim

Abschnitt Mast 12N - Mast 14N

Schemazeichnung der Fundamente

Stufenfundament

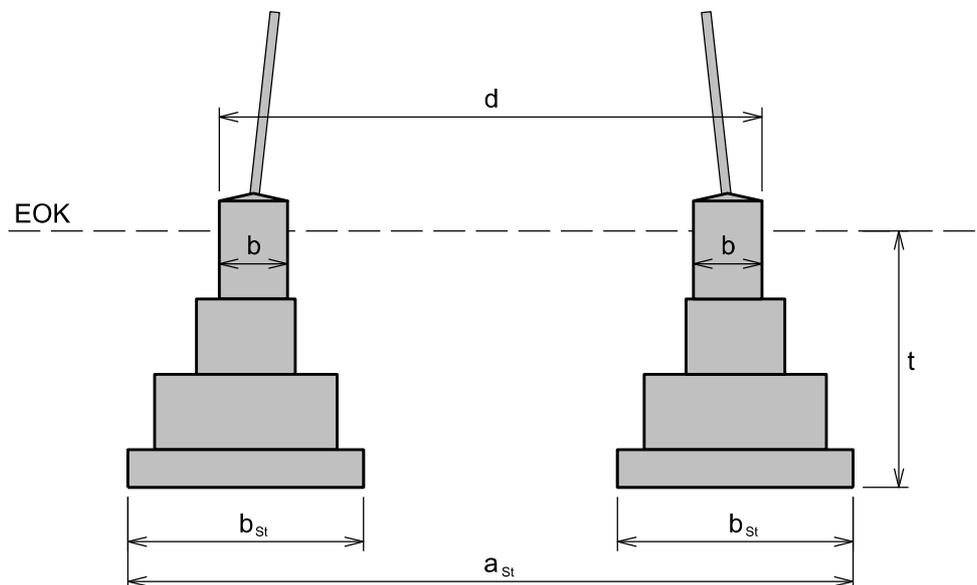

EOK = Erdoberkante

a_{st} = Abstand der Außenkanten der untersten Stufenfundamentstufen (unter EOK)

b_{st} = Breite der untersten Stufe eines einzelnen Stufenfundamentes je Masteckstiel

t = Gründungstiefe des Fundaments

d = Abstand der Außenkanten des sichtbaren Fundamentköpfe


b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe (EOK)

110/220-kV-Ltg. UW Kraftwerk - UW Bischofsheim

Abschnitt Mast 12N - Mast 14N

Schemazeichnung der Fundamente

Plattenfundament

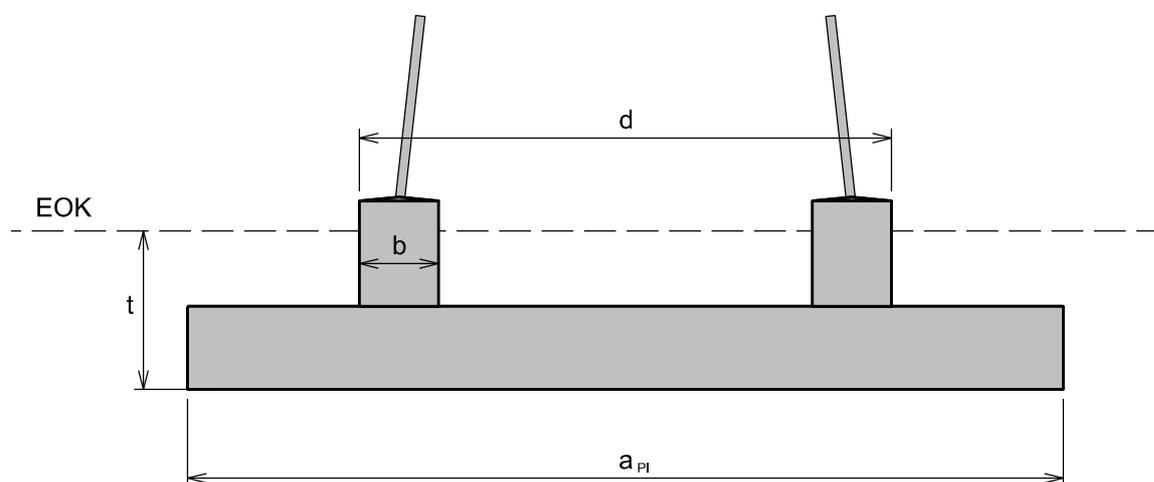

EOK = Erdoberkante

a_{PI} = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte (unter EOK)

t = Gründungstiefe des Fundaments

d = Abstand der Außenkanten des sichtbaren Fundamentköpfe

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe (EOK)